

K1900100262, WEO19E053477

Bydgoszcz dnia 06.03.2019r  
MU/DA/020/2019

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe  
PROJ-MASZ  
Dorota Cieszyńska  
ul. Świętopelka 34E/1  
87-100 Toruń**

**Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 020/2019 – przebudowa drogi gminnej przy ulicy Strusiej w Murowańcu.**

W odpowiedzi na pismo, które wpłynęło do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz dnia 22.01.2019r przesyłamy w załączeniu 1 egz. mapy ewidencyjnej z naniesionymi sieciami elektroenergetycznymi należącymi do Enea Operator Sp. z o.o. „Informacje ENEA Operator Sp. z o. o. zawarte w dokumencie mogą stanowić informacje poufne w rozumieniu art. 154 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, których m.in. nieuprawnione ujawnienie, wykorzystanie lub dokonywanie rekomendacji na ich podstawie wiąże się z odpowiedzialnością przewidzianą w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w tym odpowiedzialnością karną.” Zawarte dane zawierają informacje klasy C.

Z poważaniem   
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Dyrektor

**Marek Marszałek**


Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

**Sprawę prowadzi:**

Dawid Angierski  
tel. +48/052/586 12 87  
fax. +48/052/586 12 95  
e-mail: [dawid.angierski@enea.pl](mailto:dawid.angierski@enea.pl)

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a – MU/DA



Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)

Bydgoszcz, dnia 06.03.2019r.

K1900100262, WEO19E053477

**Przedsiębiorstwo  
Wielobranżowe  
PROJ-MASZ  
Dorota Cieszyńska  
ul. Świętopełka 34E/1  
87-100 Toruń**

**Dotyczy: naniesienia uzbrojenia energetycznego 020/2019 – przebudowa drogi gminnej przy ulicy Strusiej w Murowańcu.**

W odpowiedzi na ww. pismo Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że demontaż istniejących urządzeń elektroenergetycznych kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu należy dokonać kosztem i staraniem własnym po spełnieniu poniższych warunków:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej, na podstawie warunków technicznych, o które należy wystąpić do RD Bydgoszcz;
2. Przed przystąpieniem do prac należy wystąpić do RD Bydgoszcz o dopuszczenie do pracy – koszty dopuszczenia ponosi Wnioskodawca;
3. Przebudowy dokona firma lub osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia;
4. Wystąpienie po zakończeniu robót do Rejonu Dystrybucji Bydgoszcz o odbiór techniczny przebudowanych urządzeń energetycznych;
5. Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu uzyskania warunków technicznych na przebudowę urządzeń elektroenergetycznych, należy dołączyć do pisma przewodniego plan sytuacyjny z zaznaczonym proponowanym zakresem przebudowy i nowym miejscem posadowienia przedmiotowego złącza kablowego.

Z poważaniem

  
Enea Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Dyrektor  
Marek Marszałek  
(2)


Działając w imieniu spółki Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (dalej jako „Spółka”), na podstawie art. 13 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) w załączeniu przesyłamy obowiązek informacyjny w celu dopełnienia zobowiązań prawnych ciążyących na Spółce, jako Administratorze danych osobowych.

**Sprawę prowadzi:**

Dawid Angierski  
tel. +48/052/586 12 87  
fax. +48/052/586 12 95  
e-mail: [dawid.angierski@enea.pl](mailto:dawid.angierski@enea.pl)

**Otrzymują:**

1. Adresat,
2. a/a – MU/DA

  
Centrala  
Enea Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58

tel. +48 / 61 850 41 10  
faks +48 / 61 850 44 47

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398

[kontakt@operator.enea.pl](mailto:kontakt@operator.enea.pl)  
[www.operator.enea.pl](http://www.operator.enea.pl)

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
85-513 Bydgoszcz, ul. Kapitulowa 6  
tel. 052 327 21 00, fax 052 322 57 43  
REGON 300455386 NIP 762-23-77-160

# **Naniesienie Nr: 020/2019**

Kable SN-15kV: -----

Kable nn: -----

Przewody SN 15kV: -

Przewody nn: -----

Kabel ośw. -

Przewody ośw: -

Wewn. linia zasil.: -


Istniejące kable energetyczne naniesiono orientacyjnie wg posiadanej dokumentacji. Powyższe naniesienie nie stanowi uzgodnienia i służyć może do opracowania dokumentacji. Bezpośrednio przed przystąpieniem do robót należy sprawdzić w tut. Rejonie aktualność niniejszego naniesienia. Ustala się pięciometrową strefę ochronną kabli energetycznych po obu stronach kabla, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz informuje, że w celu przeprowadzenia planowanej inwestycji należy:

1. Zachować odpowiednie odległości od istniejących urządzeń energetycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi budowy linii kablowych i napowietrznych w tym zachowania normatywnych głębokości lokalizacji istniejących urządzeń oraz w przypadku linii napowietrznych, zachowania odległości pionowych i poziomych;
2. W przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości lub wystąpienia kolizji istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej z projektowanymi obiektami należy kolidujący odcinek infrastruktury energetycznej przebudować poza teren kolizyjny. W tym celu należy wystąpić do tutejszego Rejonu o wydanie szczegółowych warunków likwidacji kolizji;
3. W miejscach skrzyżowań oraz pod drogami przewidzianymi dla ruchu kołowego w tym parkingi oraz na terenach o powierzchni asfaltowej, należy istniejące urządzenia energetyczne osłonić rurami ochronnymi dwudzielnymi typu Arot koloru: czerwonego dla kabli SN oraz niebieskiego dla kabli nn z zachowaniem przekroju:  $\varnothing$  160 mm dla wszystkich kabli SN i nn o przekroju żyły roboczej 240 mm<sup>2</sup> oraz  $\varnothing$  110 mm dla pozostałych kabli nn, Zakres robót związanych z osłonięciem należy uzgodnić w RD Bydgoszcz;
4. Wszystkie prace w pobliżu urządzeń energetycznych należy prowadzić:
  - techniką ręczną bez użycia sprzętu ciężkiego np. koparki,
  - przy wyłączonych spod napięcia ww. urządzeniach energetycznych (wyłączenia należy uzgodnić w PE Bydgoszcz);
5. W przypadku konieczności odsłonięcia istniejących linii kablowych w ziemi należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem (przez uprawnione osoby), a po zakończeniu prac związanych z budową projektowanego obiektu przywrócić teren do stanu pierwotnego zachowując sposób ułożenia linii kablowej zgodnie z ww. normą;
6. Przed zasypaniem miejsc kolizyjnych należy uzyskać w RD Bydgoszcz protokół prac znikających (protokół etapowy);
7. Całość robót wykonać z obowiązującymi standardami obowiązującymi w Enea Operator sp. z o.o.;
8. Trasę kabli/przewodów wł. ENEA Oświetlenie ustalić w Rejonie Oświetlenie, Bydgoszcz ul. Opławiec 154.

Bydgoszcz, dnia 06.03.2019r.

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Seksja Urządzania  
Młodszy Specjalista ds. Majątku Sieciowego  
Dawid Angierski

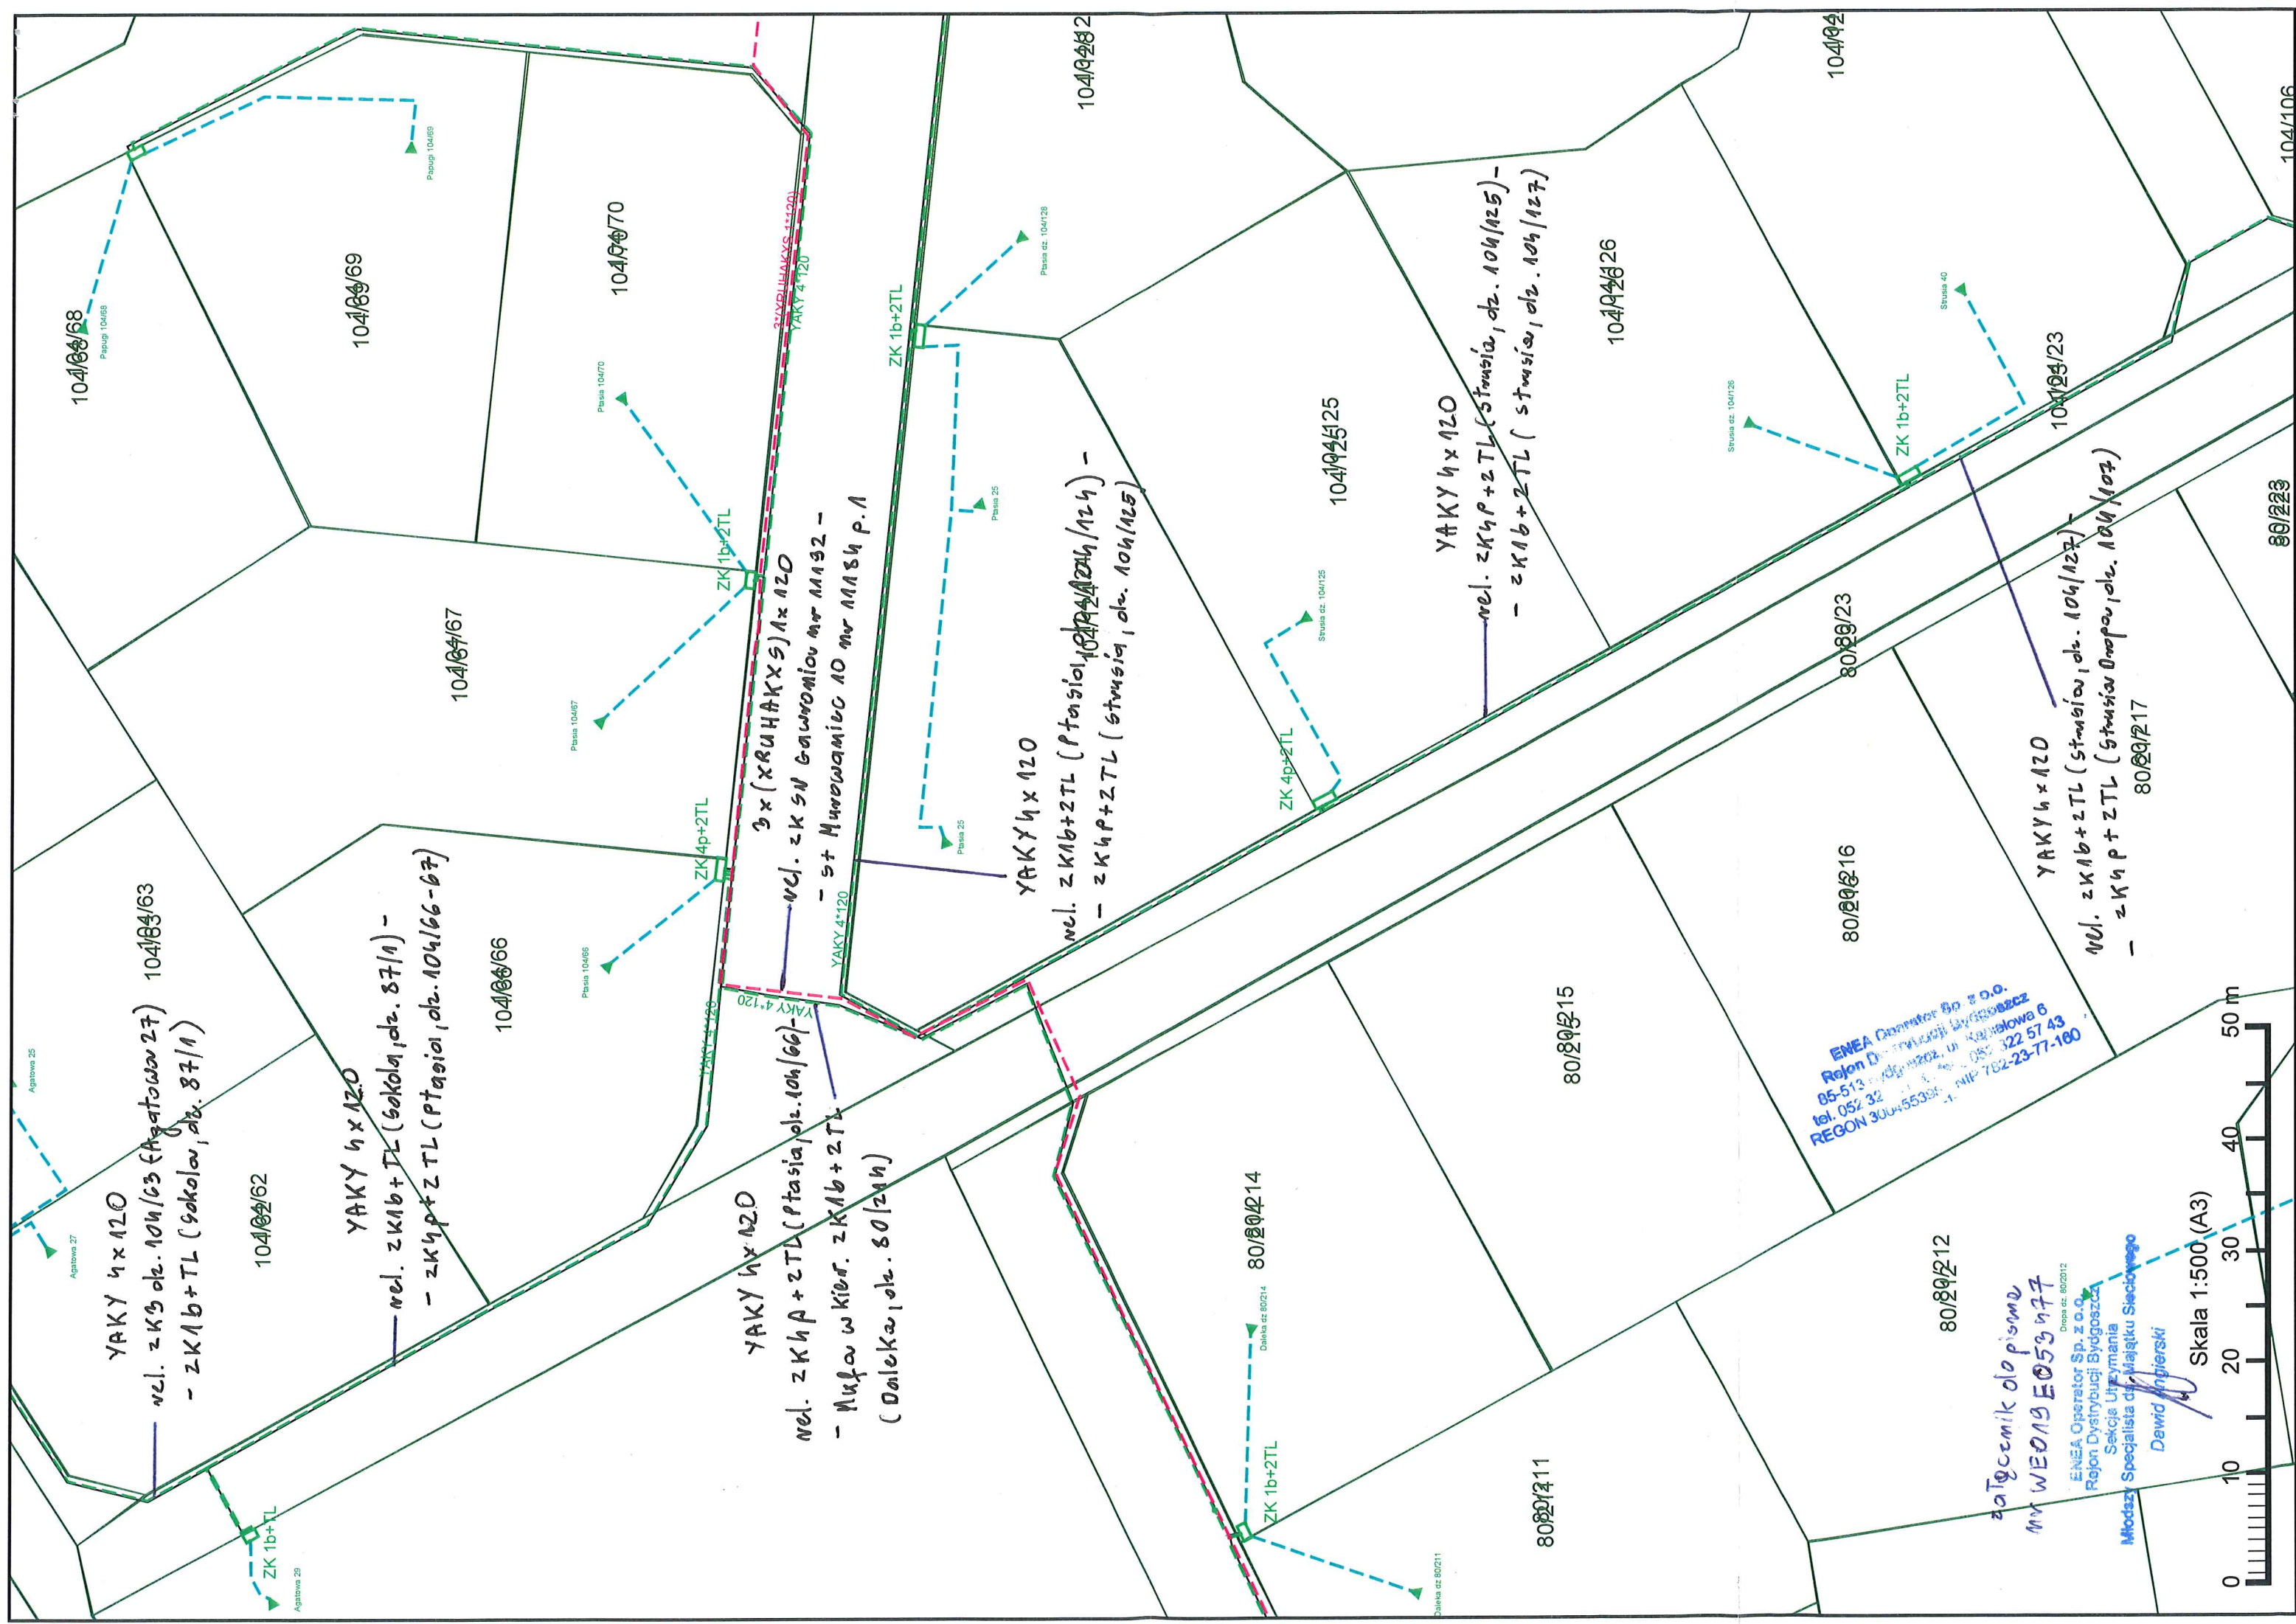

YAKY 4x120

nel. ZK3 dz. 104/63 (Agatowa 27) 104/04/63  
- ZK1b+2TL (Sokolow, dz. 87/1)

104/04/62

YAKY 4x120

nel. ZK1b+2TL (Sokolow, dz. 87/1) -  
- ZK4p+2TL (Ptasie, dz. 104/66-67)

104/04/66

YAKY 4x120

nel. ZK4p+2TL (Ptasie, dz. 104/66) -  
- Wzrost w kier. ZK1b+2TL  
(Dolek, dz. 80/24)

YAKY 4x120

3x (XRUHAKXS) 1x120  
nel. ZK5N GAWONICOW NR 1132 -  
- St. Murawanic 10 nr 1134 p.1

YAKY 4x120

nel. ZK1b+2TL (Ptasie, dz. 104/24/124) -  
- ZK4p+2TL (Ptasie, dz. 104/125)

80/04/14

ZK 1b+2TL

ZK 4p+2TL

104/04/25

Dolek dz. 80/21

80/04/11

80/04/15

104/04/26

YAKY 4x120

nel. ZK4p+2TL (Ptasie, dz. 104/125) -  
- ZK1b+2TL (Ptasie, dz. 104/127)


ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
05-513 Bydgoszcz, ul. Kujawska 6  
tel. 052 32 11 11, fax 052 322 57 43  
REGON 300455301, NIP 782-23-77-100


80/04/12

zatemnik olo pismo  
nr WE019 E053 977

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Sektoria Urzadzania  
Specjalista ds. Majaiku Slacowego  
Dawid Angierski

Skala 1:500 (A3)



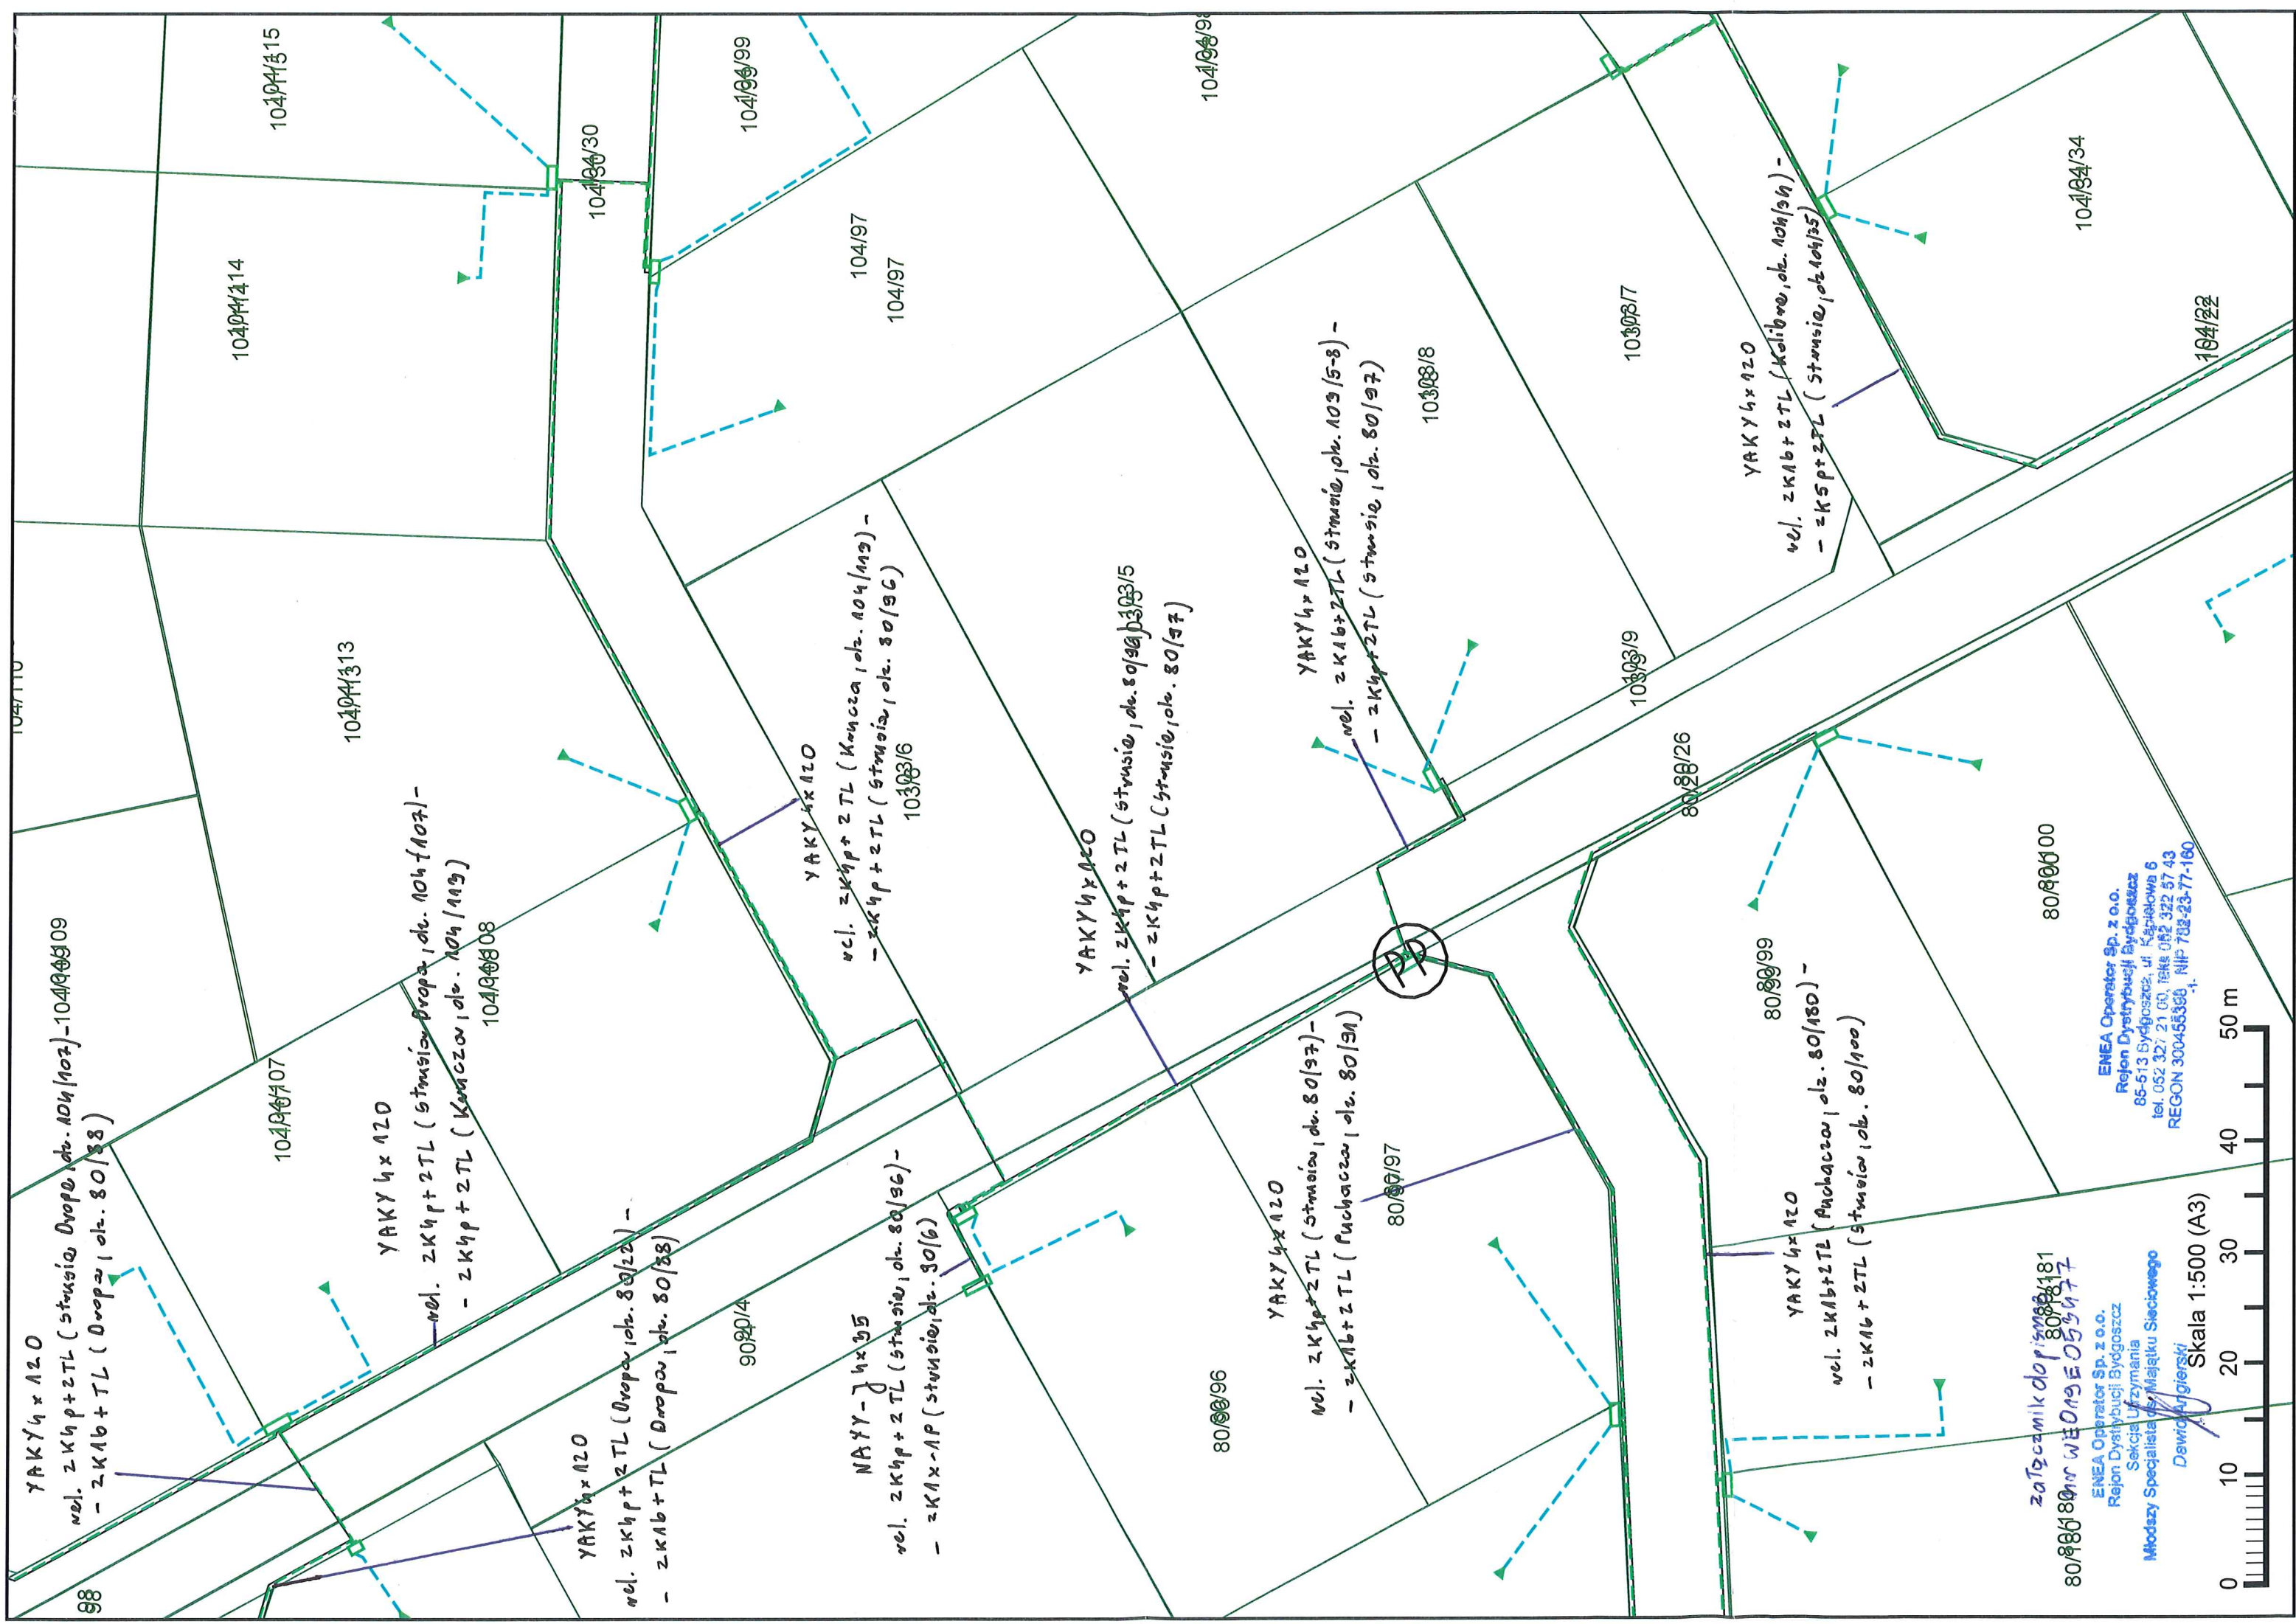

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (stacja Droga, ok. 104/107)-104/94/109  
- ZK16+TL (Droga, ok. 80/38)

104/94/107

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (stacja Droga, ok. 104/107)-  
- ZK4p+2TL (Karczów, ok. 104/113)

104/94/108

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (Droga, ok. 80/22) -  
- ZK16+TL (Droga, ok. 80/38)

90/94/4

NAKY-74x35

vel. ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/96)-  
- ZK16+TL (stacja, ok. 80/6)

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (Karczów, ok. 104/113)-  
- ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/96)

103/93/6

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/96) 103/15  
- ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/97)

80/99/96

YAKY4x120

vel. ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/97)-  
- ZK16+2TL (Karczów, ok. 80/31)

80/99/97

YAKY4x120

vel. ZK16+2TL (stacja, ok. 103/5-8)-  
- ZK4p+2TL (stacja, ok. 80/97)

103/93/8

103/93/9

YAKY4x120

vel. ZK16+2TL (Karczów, ok. 80/180)-  
- ZK16+2TL (stacja, ok. 80/100)

80/99/99

YAKY4x120

vel. ZK16+2TL (Karczów, ok. 104/34)-  
- ZK5p+2TL (stacja, ok. 104/35)

103/93/7

zaliczanie dopismów  
80/99/98/181  
80/99/98/17

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

Sekcja Urzeczywiania

Młodziej Specjalista ds. Majątku Sieciowego

Dewidągierski

ENEA Operator Sp. z o.o.

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz


85-513 Bydgoszcz, ul. Kępińska 6

tel. 052 327 21 00, faks 052 322 57 43

REGON 300455368, NIP 788-23-77-160

Skala 1:500 (A3)



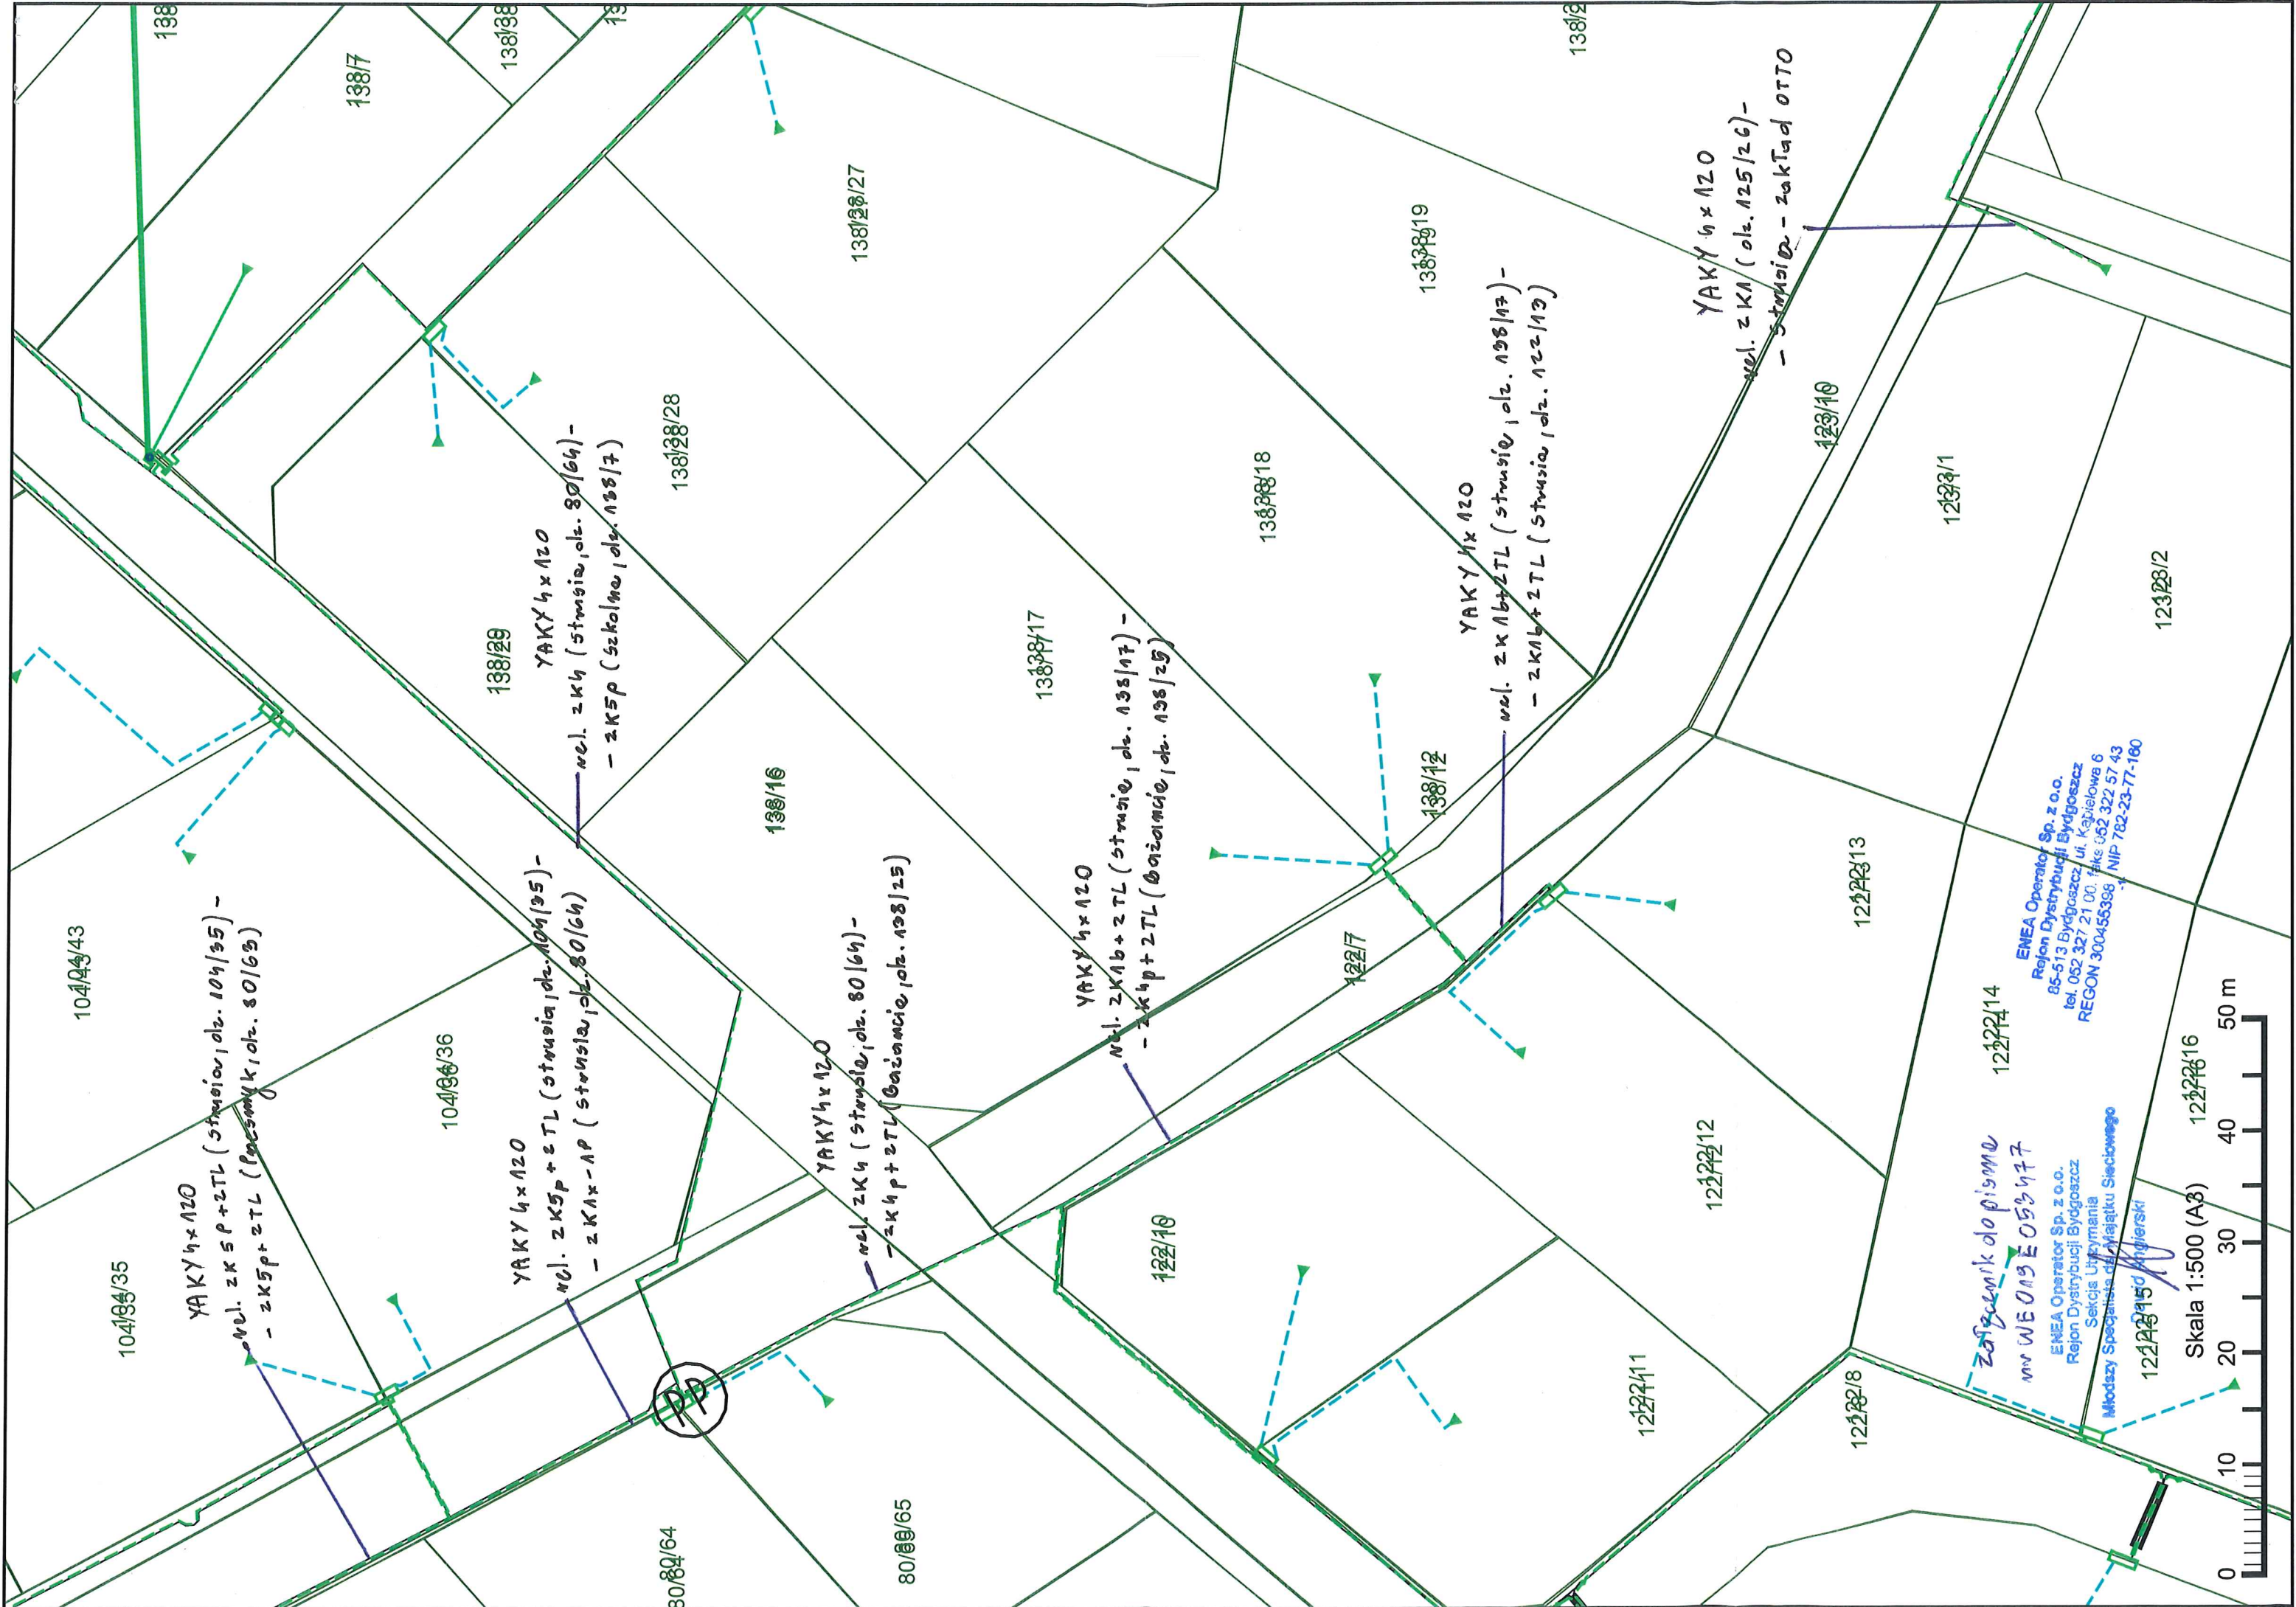

104/94/43

104/94/35

YAKY 4x120  
vel. ZK 5P + 2TL (strusia, ok. 104/35) -  
- ZK 5P + 2TL (Początek, ok. 80/63)

104/94/36

YAKY 4x120  
vel. ZK 5P + 2TL (strusia, ok. 104/35) -  
- ZK 16 + 2TL (strusia, ok. 80/64)

138/29

YAKY 4x120  
vel. ZK 4 (strusia, ok. 80/64) -  
- ZK 5P (szkolna, ok. 138/7)

80/84/64

138/28/28

YAKY 4x120

vel. ZK 4 (strusia, ok. 80/64) -  
- ZK 4P + 2TL (Gazimie, ok. 138/25)

138/16

138/17

YAKY 4x120  
vel. ZK 16 + 2TL (strusia, ok. 138/17) -  
- ZK 4P + 2TL (Gazimie, ok. 138/25)

122/10

138/18

122/7

138/12

YAKY 4x120  
vel. ZK 16 + 2TL (strusia, ok. 138/17) -  
- ZK 16 + 2TL (strusia, ok. 122/13)

138/19

138/2

122/11

122/12

YAKY 4x120  
vel. ZK 1 (ok. 125/26) -  
- strusia - zakład OTTO

123/10

122/13

123/1

122/14

Załącznik do pisma  
nr WE 013 E 053 477

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
85-513 Bydgoszcz, ul. Kabiełowa 6  
tel. 052 327 21 00, faks 052 322 57 43  
REGON 300455398 / NIP 782-23-77-180

Młodzież Specjalistyczna z Bydgoszczy


122/15

122/16

122/16

Skala 1:500 (A3)




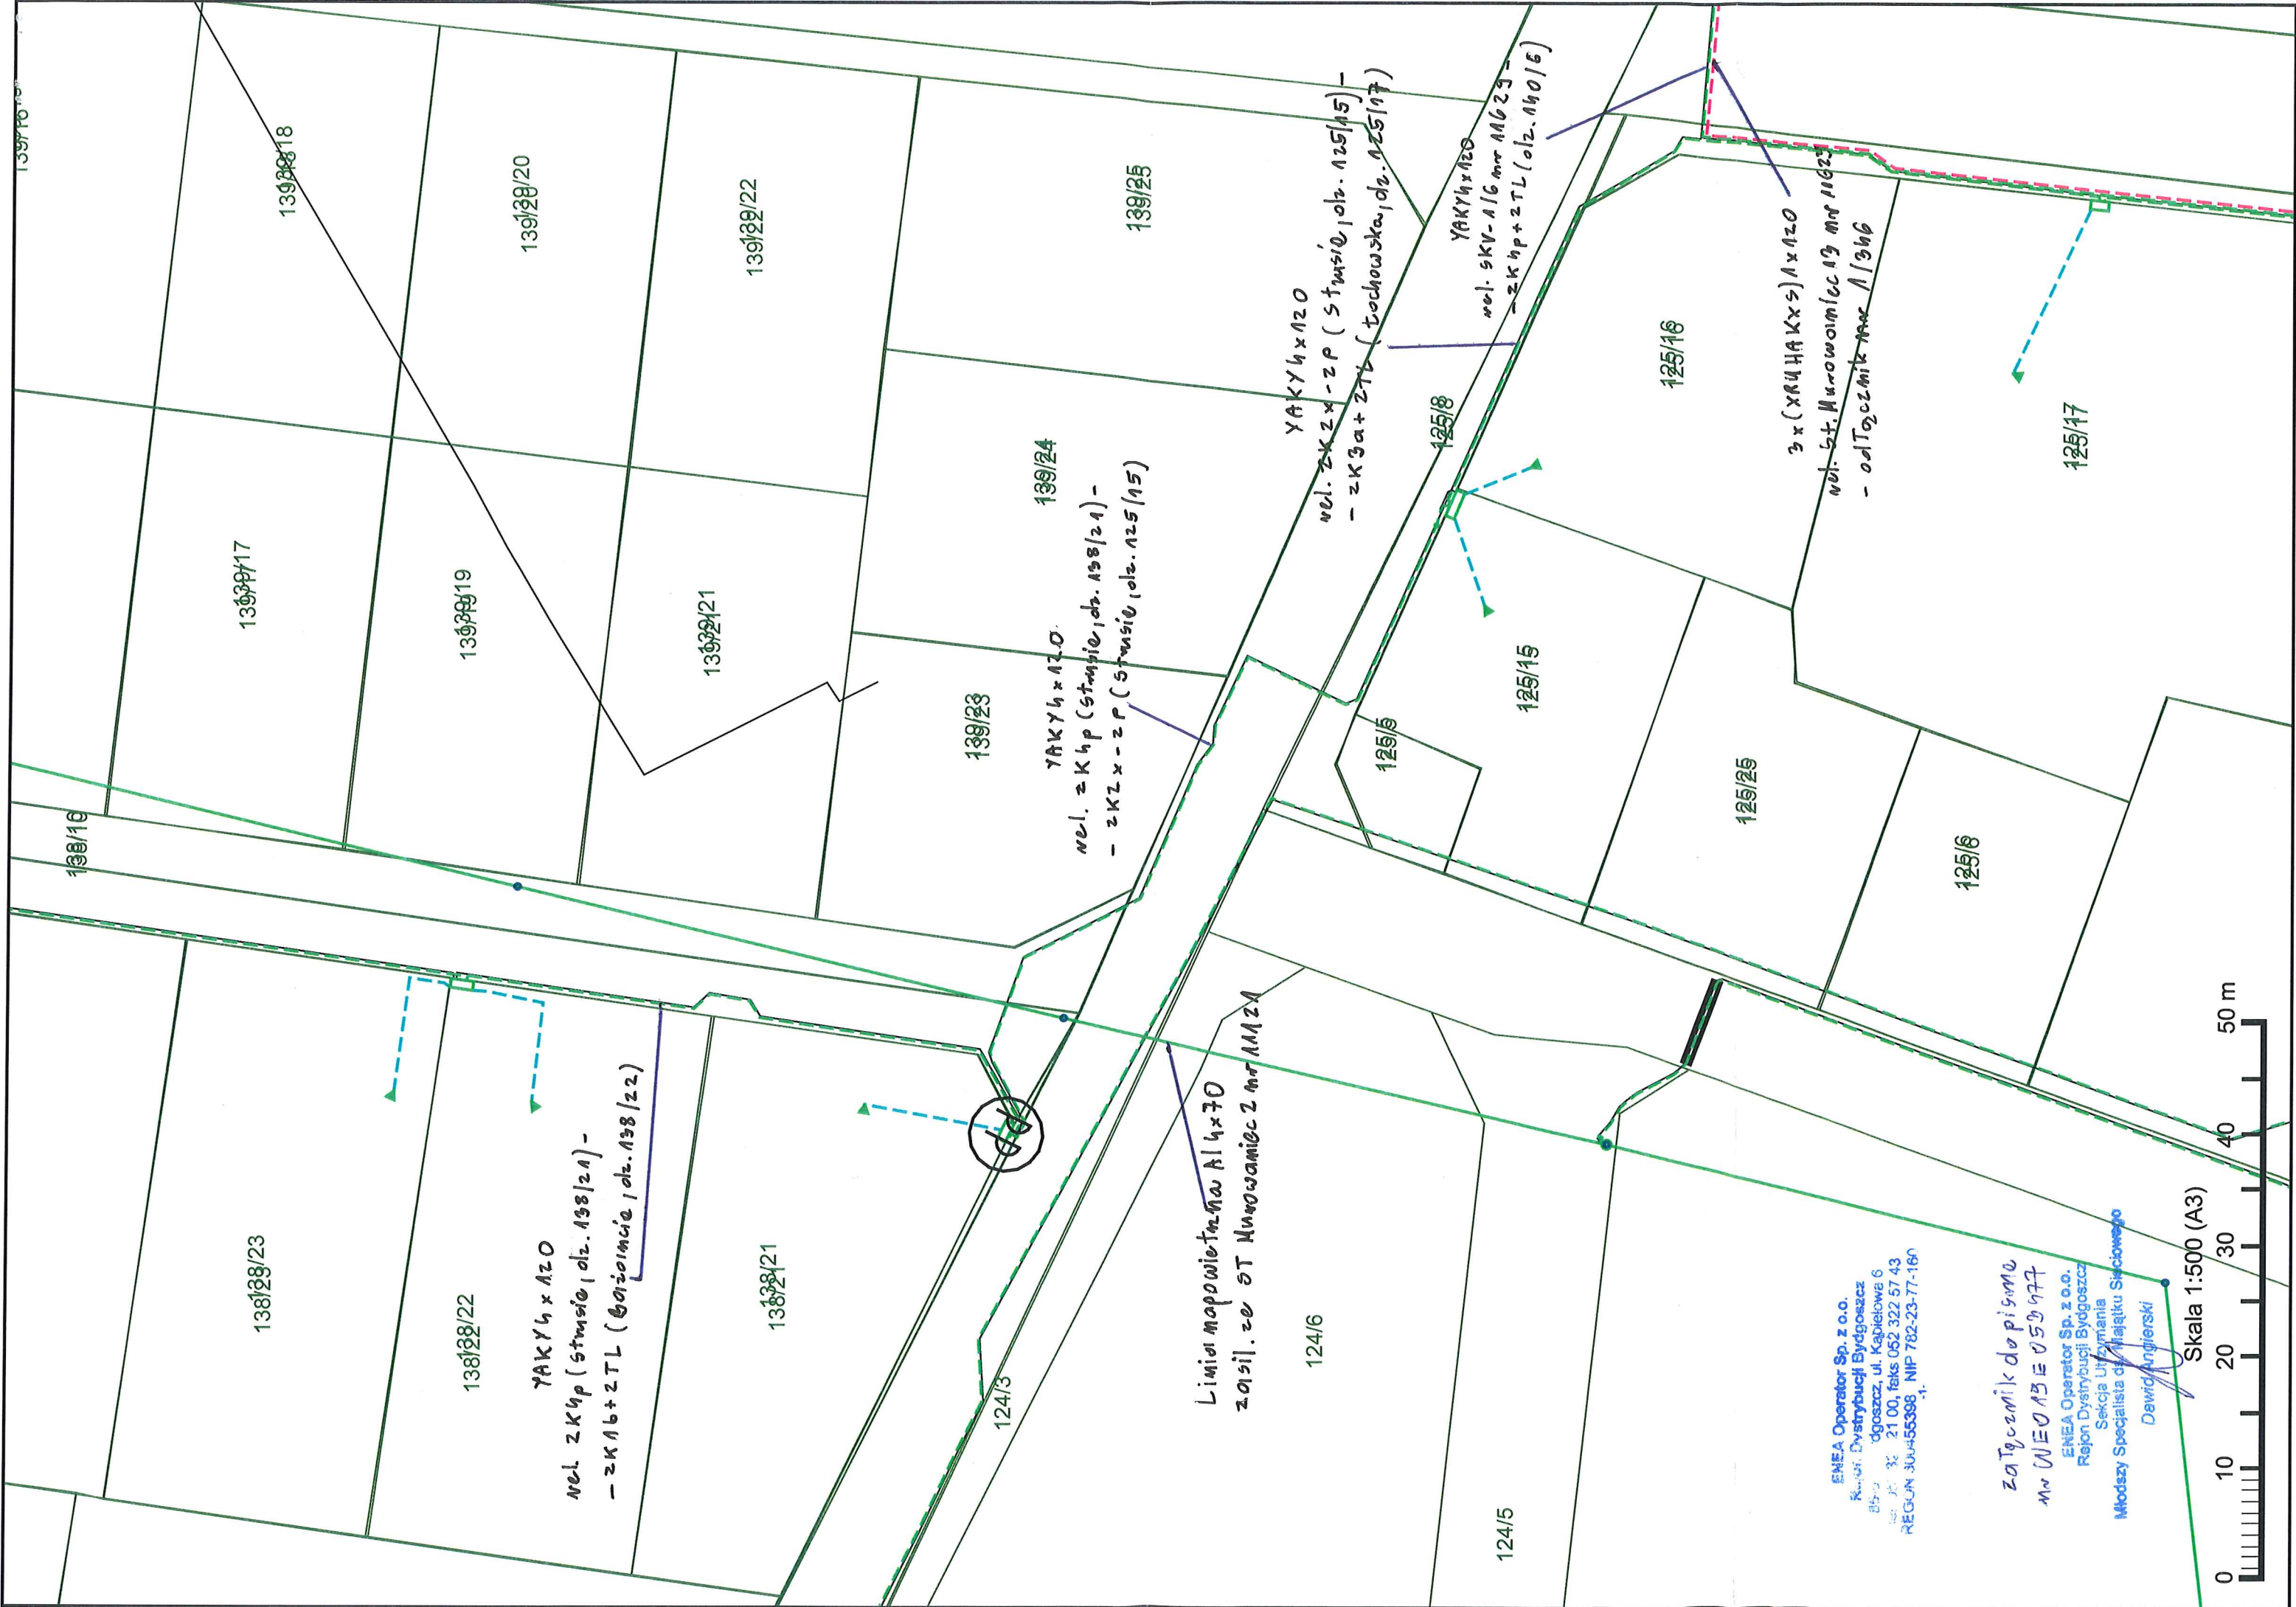

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Krajowa Dystrybucja Bydgoszcz  
ul. Kapielowa 6  
85-200 Bydgoszcz  
tel. 22 32 21 00, fax 52 322 57 43  
REGON 30455398, NIP 782-23-77-160

Zatwierdził do podpisu  
M. WIEOABE 050977

ENEA Operator Sp. z o.o.  
Rejon Dystrybucji Bydgoszcz  
Sektoria Urzędowania  
Młodszy Specjalista ds. Majałku Siłowego  
Dawid Angierski



Skala 1:500 (A3)



ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58  
tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398  
kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

### Obowiązek informacyjny

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”) informujemy Panią/Pana o sposobie i celu w jakim przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe pozyskane w procesie zamówień, a także o przysługujących Pani/Panu prawach wynikających z regulacji o ochronie danych osobowych.

#### 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych osobowych, odpowiedzialnym za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z prawem, w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo tych danych, jest ENEA Operator Sp. z o.o., ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań (OSD) NIP: 782-23-77-160, REGON: 300455398, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu pod nr 0000269806 Kapitał zakładowy: 4 683 073 700 PLN (dalej: Administrator).

ENEA Operator Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych: na adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych ENEA Operator Spółka z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań, poprzez kontakt elektroniczny pod adresem e-mail: [eop.iod@enea.pl](mailto:eop.iod@enea.pl)

#### 2. Dlaczego przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Enea Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i polskich przepisów o ochronie danych osobowych:

- na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), o ile zgodę na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach wyrażono. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych do czasu wycofania zgody,
- w celu zawarcia i wykonania umów (art. 6 ust. 1 lit b RODO), na potrzeby:
  - czynności poprzedzające przeprowadzenie postępowań przetargowych (w szczególności: szacowanie wartości zamówienia, dialog techniczny itp.),
  - przeprowadzenia postępowania na podstawie, którego zostanie wyłoniony Wykonawca realizujący zamówienie lub ubiegający się o zamówienie.
  - zawarcia i realizacji umowy przez Wykonawcę.
- w celu wypełnienia ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO): na potrzeby realizacji przepisów prawa podatkowego i innych powszechnie obowiązujących przepisów.
- do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez OSD lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO) Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich.



ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58  
tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398  
kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

### 3. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty następujących kategorii przykładowe kategorie

- upoważnione do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądy, prokuratura, komornik, organy państwowe oraz Wykonawcy biorący udział w postępowaniu – z mocy prawa), w tym na podstawie przepisów prawa energetycznego,
- podmioty świadczące na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o. usługi informatyczne, telekomunikacyjne, doręczania korespondencji i przesyłek, drukarskie, archiwizacyjne, podatkowe, księgowo-finansowe, doradcze, audytorskie, kontrolne, prawne, windykacyjne
- pracownicy Enea Operator Sp. z o.o.,
- podmiotom Grupy Kapitałowej ENEA,
- biura informacji gospodarczej,
- instytucje kredytowe i płatnicze,
- nabywcy wierzytelności.

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na nasze zlecenie i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami oraz pod warunkiem zachowania poufności.

### 4. Czy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej ("państwa trzecie")

### 5. Jak długo będą przetwarzane Pani/Pana dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, to jest:

- **na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody** (art. 6 ust. 1 lit a RODO) - do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
- **w celu ubiegania się o zamówienie** - do czasu zakończenia postępowania zakupowego, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- **w celu zawarcia i wykonania umów** - do czasu zakończenia umowy, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
- **w celu wypełnienia ciążących na przedsiębiorstwie energetycznym obowiązków prawnych** (art. 6 ust. 1 lit c RODO) - do czasu wypełnienia tych obowiązków;
- **do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o. lub stronę trzecią** (art. 6 ust. 1 lit f RODO) - do czasu wypełnienia naszych prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania, przez okres niezbędny dla realizacji ewentualnych roszczeń lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych

### 6. Jakie prawa przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych



ENEA Operator Sp. z o.o.  
60-479 Poznań, ul. Strzeszyńska 58  
tel. +48 / 61 850 40 00  
faks +48 / 61 884 59 57

NIP 782 237 71 60  
REGON 300455398  
kontakt@operator.enea.pl  
www.operator.enea.pl

Ma Pani/Pan prawo do:

1. żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia,
2. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych,
3. wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią (art. 21 ust. 1 RODO),
4. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Realizacja praw, o których mowa powyżej, może odbywać się poprzez przesłanie swoich żądań Inspektorowi Ochrony Danych.

#### **7. Czy dostarczenie danych jest obowiązkowe?**

Podanie danych jest dobrowolne, niemniej jednak konieczne: do udziału w toczącym się postępowaniu, bądź w celu wpisania na listę wykonawców kwalifikowanych. Nie podanie danych skutkować będzie wykluczeniem: z postępowania, czy też z listy wykonawców kwalifikowanych.

#### **8. W jakim stopniu Administrator korzysta z automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania?**

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, nie wiąże się jednak z zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem.